
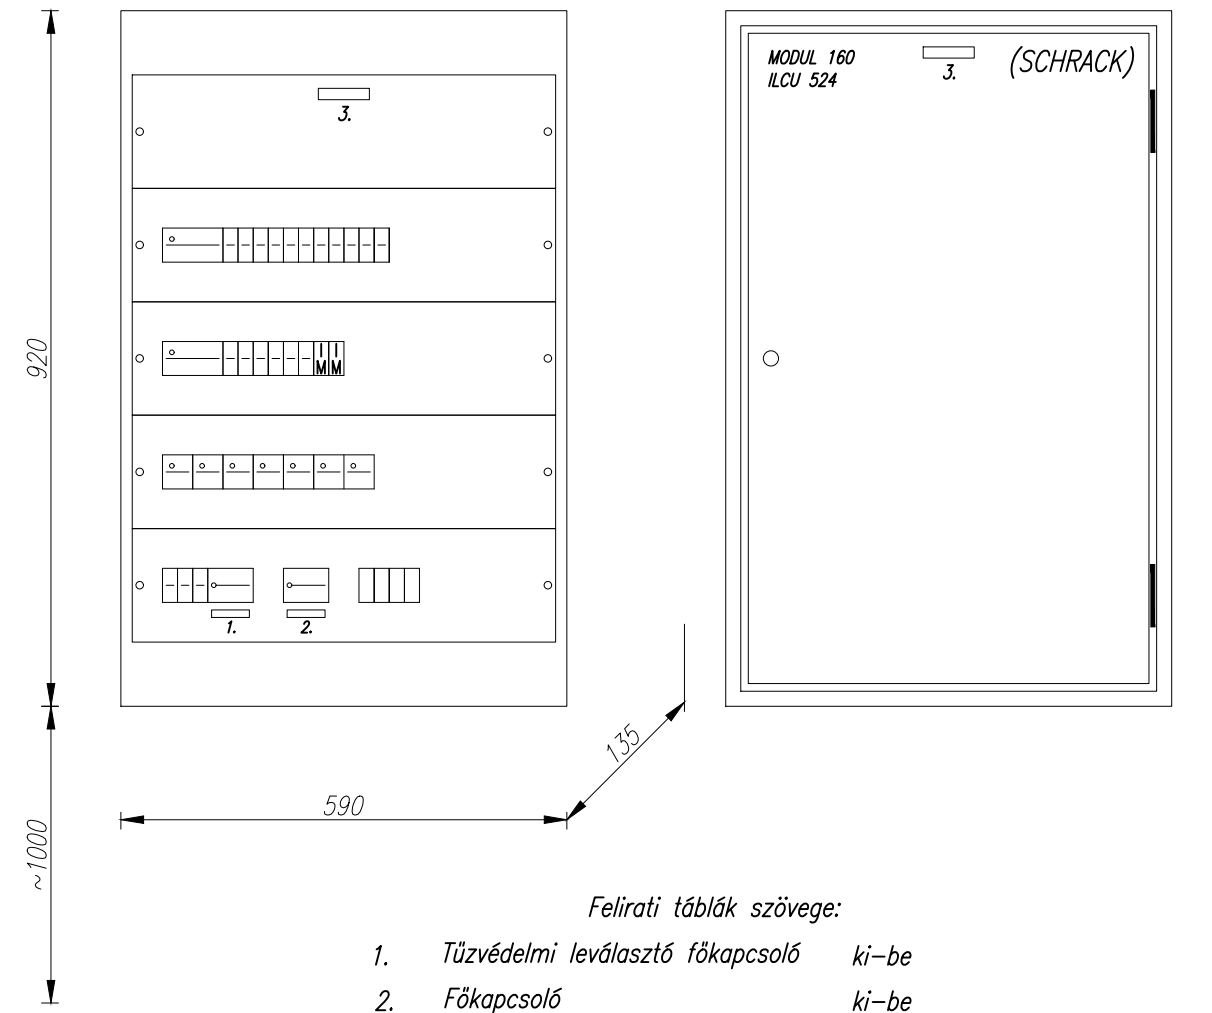


"A" jelű főelosztó

Készül: 1 klt.
 Felszerelés: Oldalfalba süllyesztve
 Feszültség: 3x400 / 230V, 50Hz
 Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer
 áramvédő kapcsolással kiegészítve
 Védettsége: IP 30

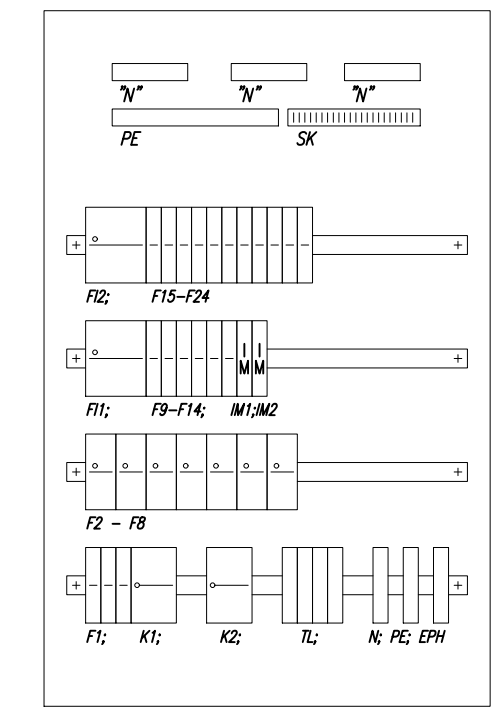

Felirati táblák szövege:

1. Tűzvédelmi leválasztó főkapcsoló ki-be
2. Főkapcsoló ki-be
3. VIGYÁZZ 400V

Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Áramkörszám, vezeték jele	Ao	Ao1	Ao2	Ao3	Ao4	Ao5	Ao6	Ao7	Av1	Av2	Av3	Av4	Av5	Av6	Ad1	Ad2	Ad3	Ad4	Ad5	Ad6	Ad7	Ad8	Ad9	Ad10		
Megnevezés	Betáplálás	Biztonsági világítás	Külső világítás	Hűtő 1.	Tűzjelző központ	Fűtés ker. sziv. szekr.	Telefon központ	Tartalék	Világítás				Közlekedő világítás	Tartalék	Dugaszoló aljzatok								Tűzhely	Tartalék		
Betáp. telj. (kW)	22,85	0,1	0,08	0,2	0,1	1	0,1	-	0,86	0,76	0,76	0,76	0,13	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-		
Áram (A)	27,5	0,5	0,4	1	0,5	5	0,5	-	3,76	3,30	3,30	3,30	0,7	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-		
Vezeték típus	Mkh-1kV/Betonflex Ø32 a.b.	MR-1kV / Mü-III. Ø16mm f.s.							-	MR-1kV / Mü-III. Ø16mm f.s.							-	MR-1kV / Mü-III. Ø16mm f.s.								-
Vezeték keresztmetszet (mm²)	5x10	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x1,5	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-	

VILL-TERV KFT.
 4551 Nyíregyháza - Óros Deák F. u. 42.

Tervezés tárgya :
 24 férőhelyes jelű lakóotthon
 Mátészalka, Képes Géza u. 2. 1088/12 Hrsz.

A rajz megnevezése :
 "A" jelű főelosztó terve

Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Tervező : Rácz Géza VT-15-0103
 Méretarány :
 Nyilv. szám :
 Dátum : 2017.08.
 Rajzszám : V-4